Пульт управления для высоковольтной испытательной установки, 2004
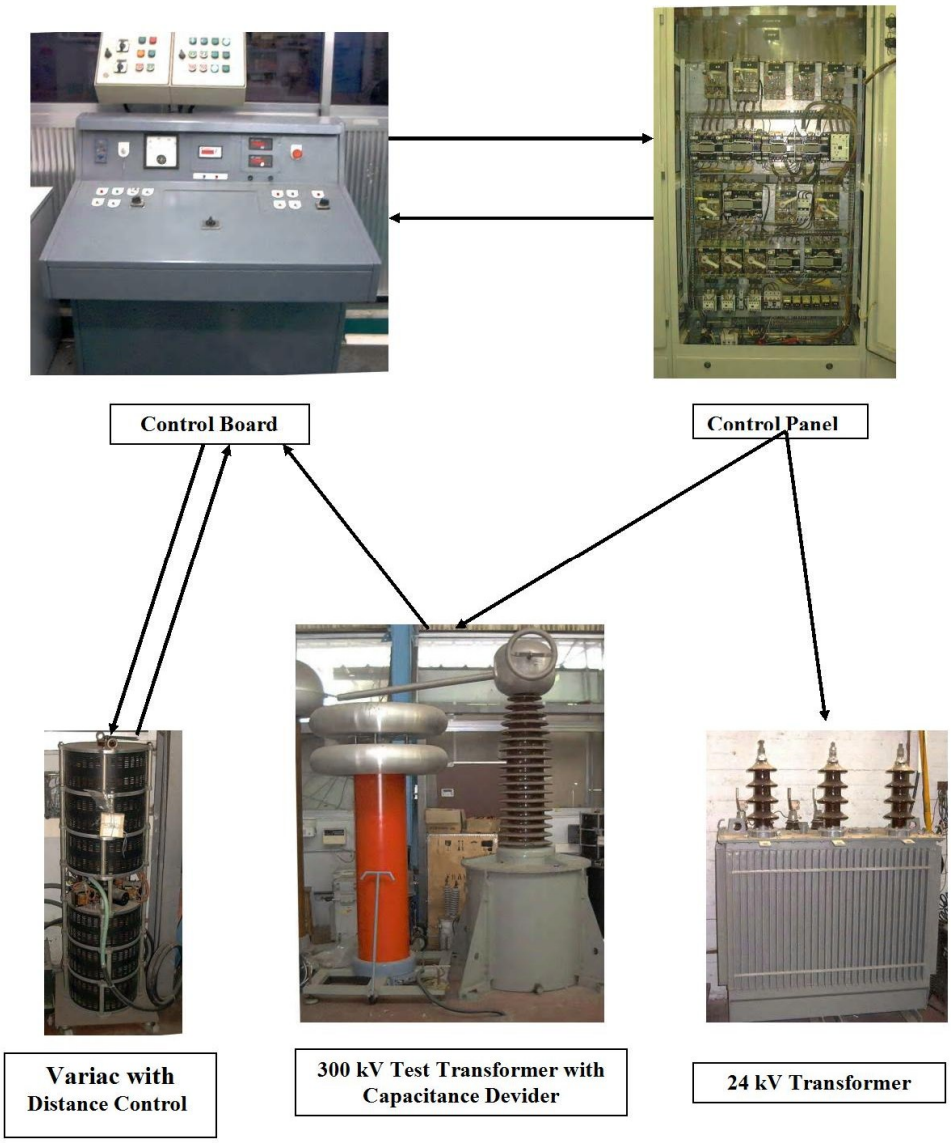
Разработан и изготовлен автоматизированный пульт управления для испытательной установки напряжением 300 кВ.